


マリンメッセ

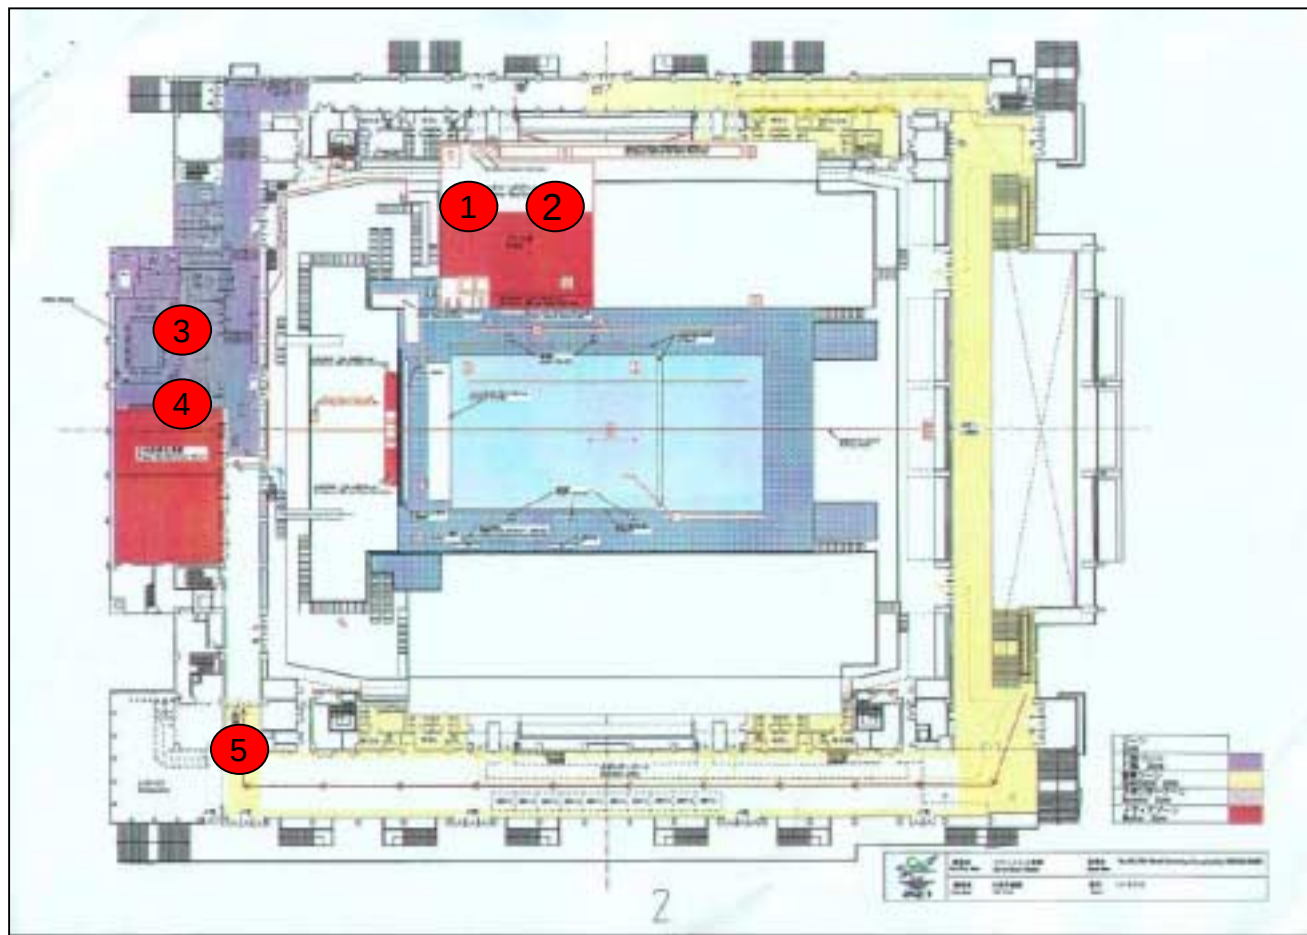


凡例

- アクセスポイント想定位置
- ATMスイッチ想定位置
- ルータ想定位置

アクセスポイント：


プレス席 2 箇所(1,2)、公式記者会見室 1 箇所 (3:ひな壇のかげが適当か？)、FINA ルーム 1 箇所 (4:PHS アンテナがある近く)、西側ロビー 3 箇所(5)

プレス席 (マリンメッセ)

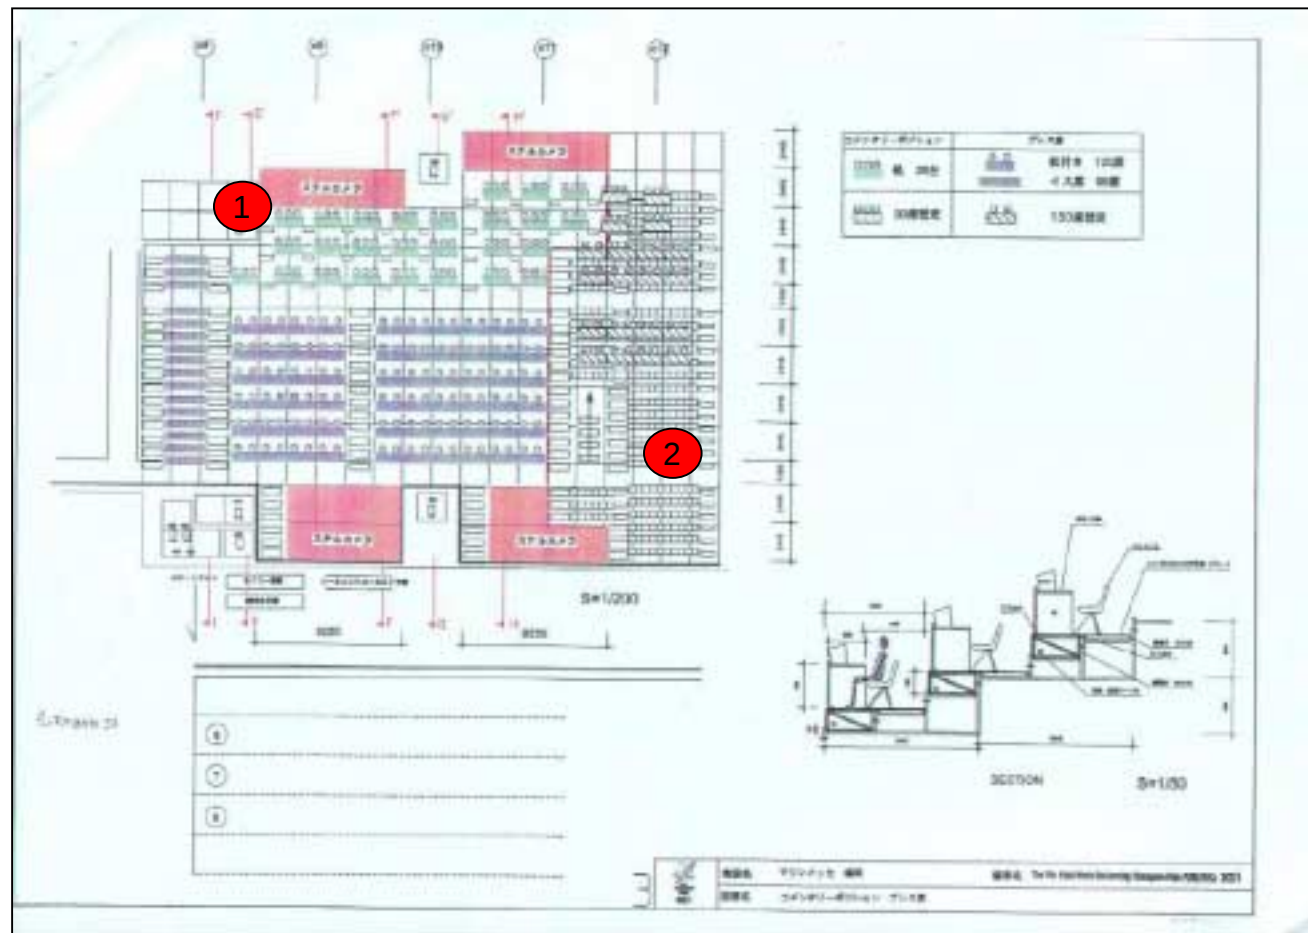

- ・アクセスポイント 2 箇所で全プレス席をカバー
- ・アクセスポイントがどの場所でもプレス席の範囲はカバー可能だが、使用頻度を考慮し 2 箇所設置
- ・報道本部に光ファバーの敷設が不可能な場合、プレス席後方にラック設置 (ATM スイッチ、ルータの設置) し、
- ・報道本部にカテゴリー 5 ケーブルを敷設し、作業を報道本部で行なう。

プレスルーム・報道本部・F I N A プレス委員会室（マリンメッセ）

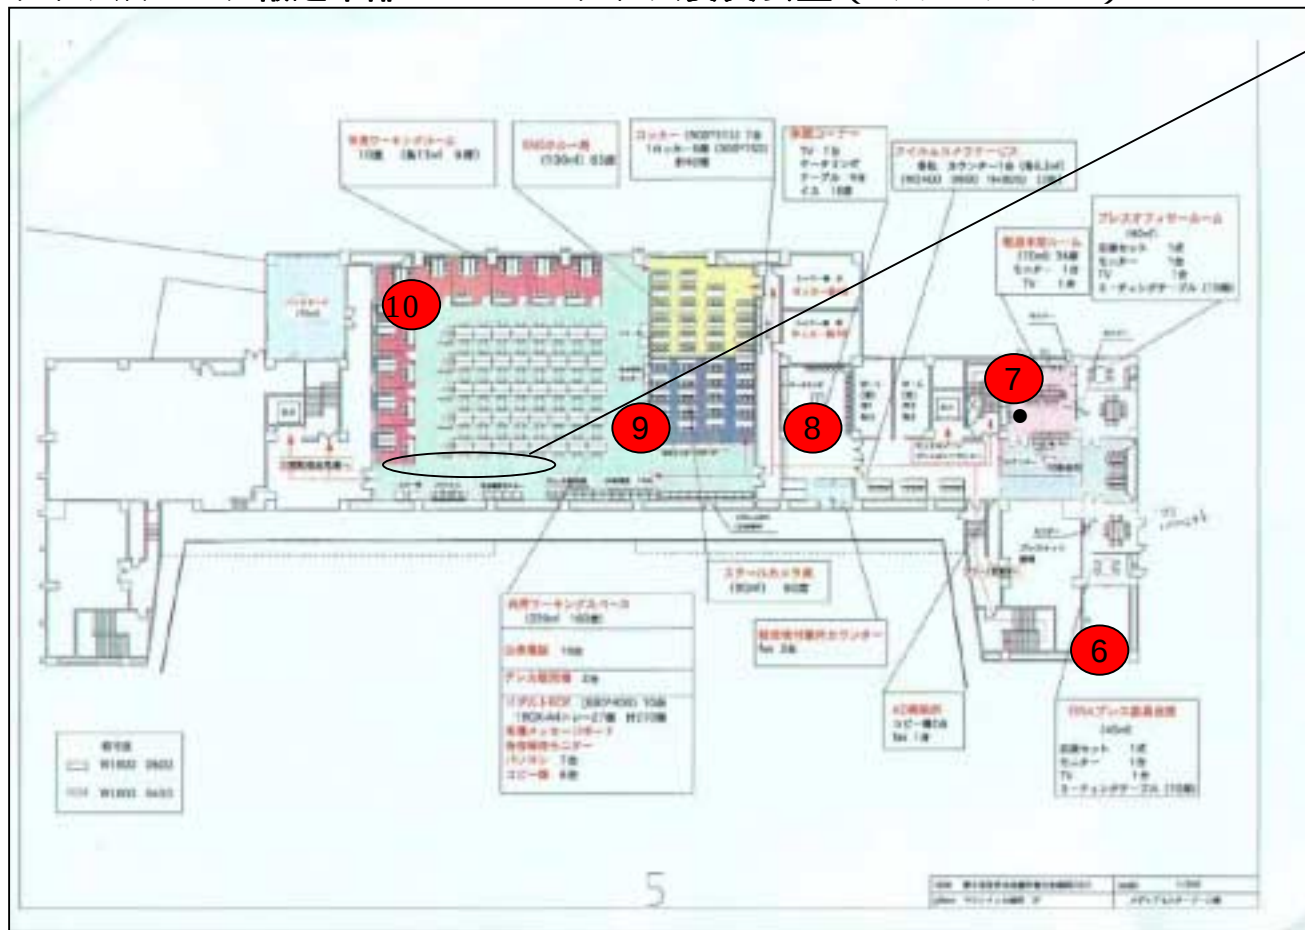

KIOSK 端末
設置候補

- ・ プレスルーム
アクセスポイント 2 箇所
KIOSK 端末設置

・ 報道本部

第 1 希望

19 インチラック設置(ATM スイッチ、ルータ)
作業スペース (長机 2、イス 4)

UPS (メッセのサーバのある位置)

ラックの重量 200kg 程度 (サーバ等込)

・ ケータリング

テレビの上にアクセスポイント 1 箇所


・ FINA プレス委員会室

凡例

- アクセスポイント想定位置
ATM スイッチ想定位置
- ルータ想定位置

- ・ プレスルームのアクセスポイントは、出来る限り高い位置に設置
(可能であればパーティションの上も可能)
- ・ 報道本部に光ファイバ、作業スペース (長机 2、イス 4)
- ・ プレスルームにインターネットアクセス相談デスク (長机 1 つ分) を設置し、対応を行なうか？ (要検討)

県立プール

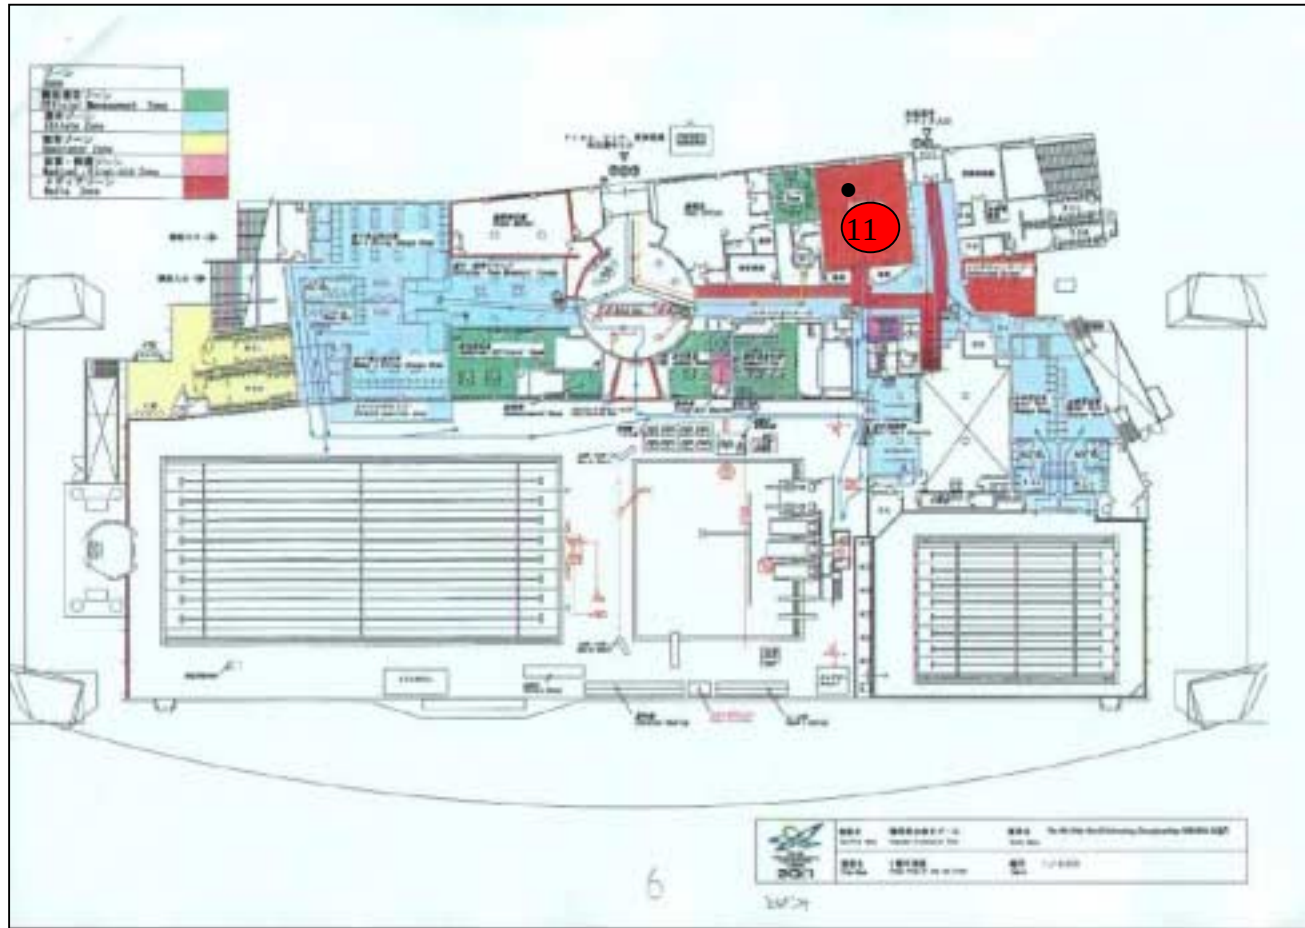


凡例

- アクセスポイント想定位置
ATMスイッチ想定位置
- ルータ想定位置


- ・ ATM スイッチ、ルータ、アクセスポイントの設置場所はプレス室であればどこでも OK
- ・ プレス室に光ファイバー、作業スペース（長机 1、イス 2）

県立プール

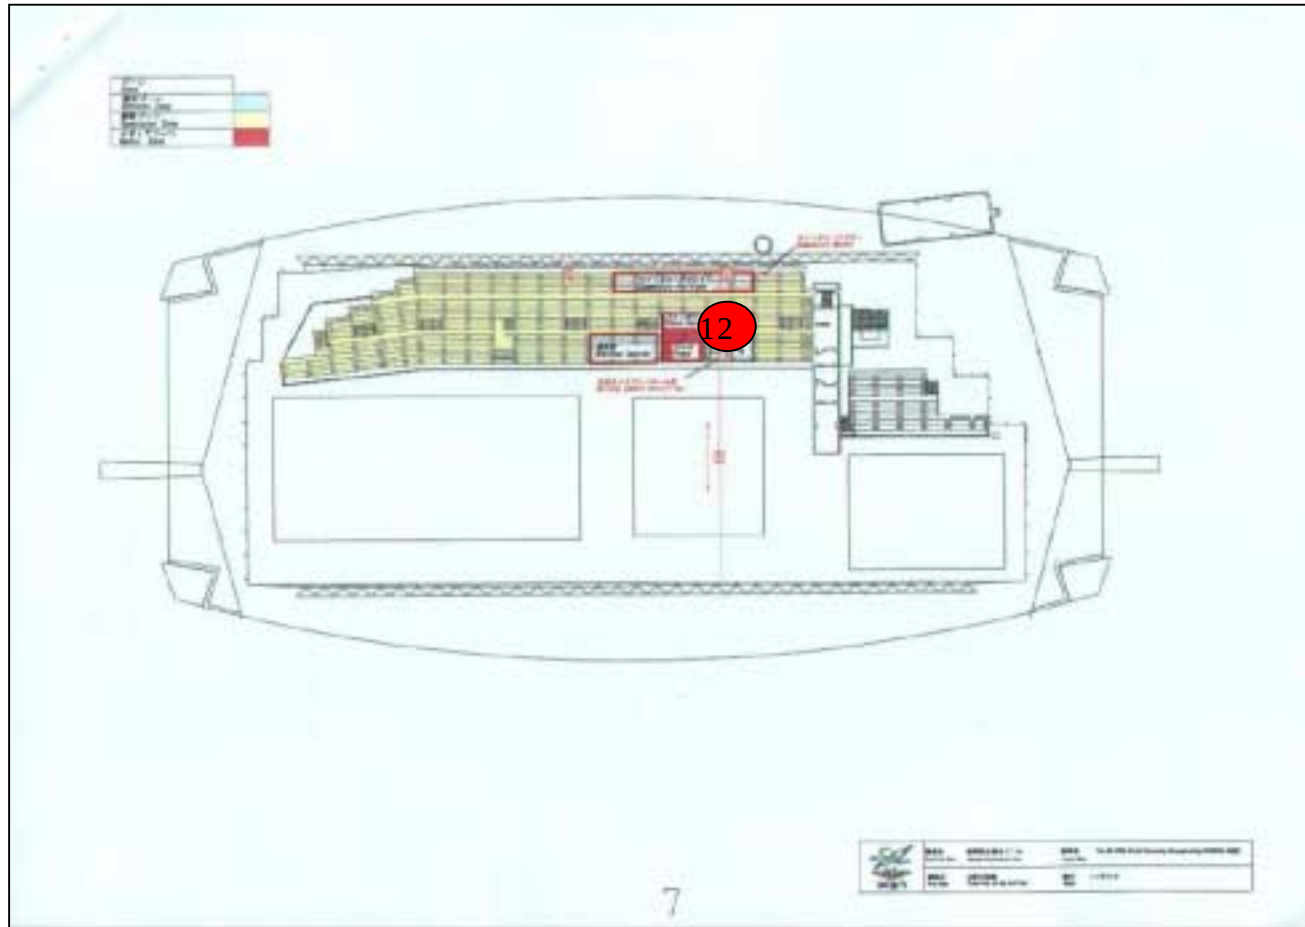

- ・ プレス席にアクセスポイント 1箇所

博多の森センターコート

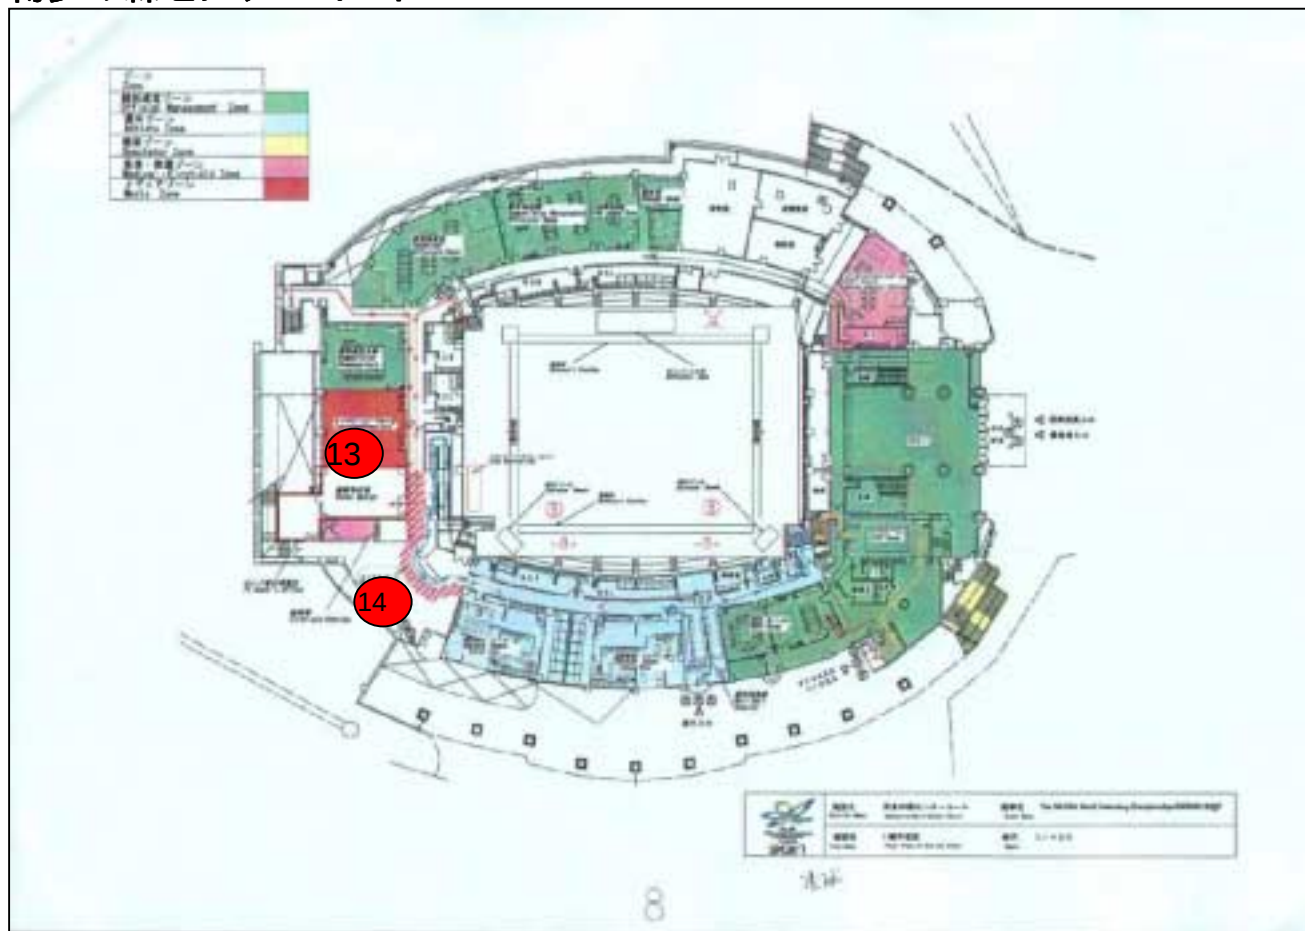


凡例

- アクセスポイント想定位置
ATMスイッチ想定位置
- ルータ想定位置


- ・ ATM スイッチ、ルータ、アクセスポイントの設置場所はプレス室であればどこでも OK
- ・ プレス室に光ファイバー、作業スペース（長机 1、イス 2）
- ・ ミックスゾーン（共有スペース）にアクセスポイント 1 箇所

博多の森センターコート

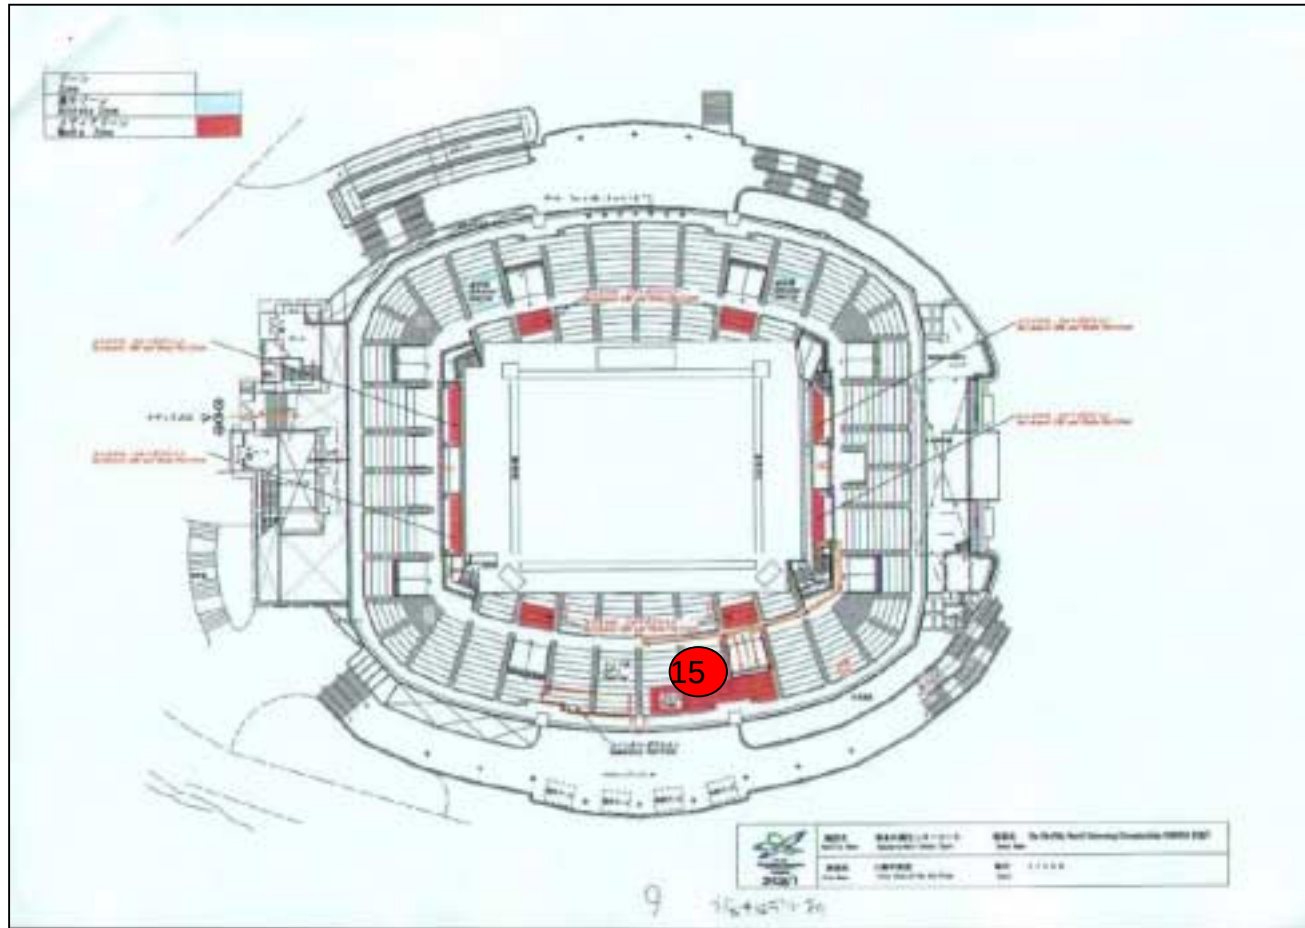

- ・アクセスポイントの設置場所はプレス席であればどこでもOK

西市民プール

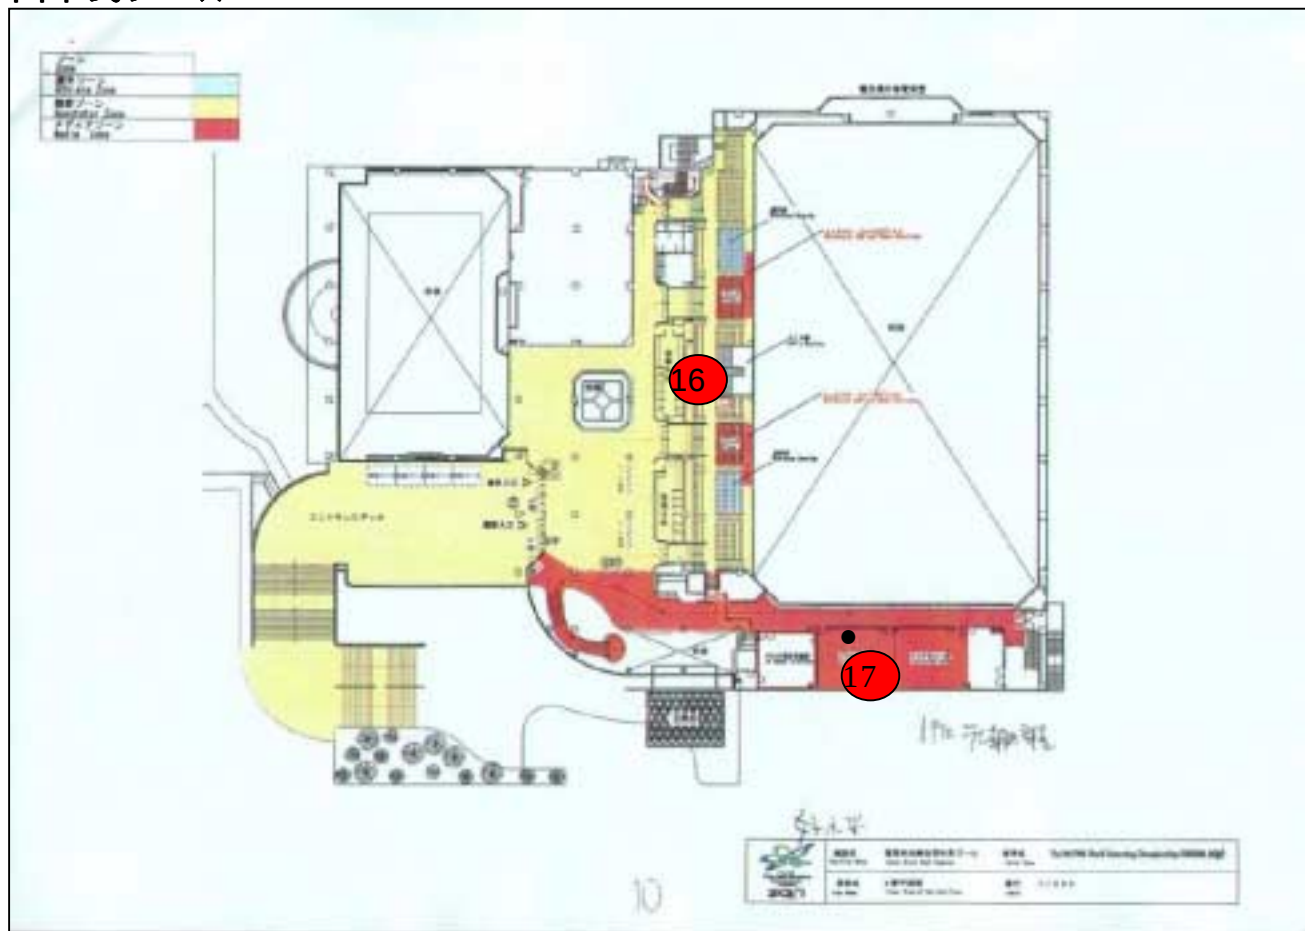

凡例

- アクセスポイント想定位置
- ATMスイッチ想定位置
- ルータ想定位置

- ・ ATM スイッチ、ルータ、アクセスポイントの設置場所はプレス室であればどこでも OK
- ・ プレス室に光ファイバー、作業スペース（長机 1、イス 2）
- ・ プレス席 2 箇所それぞれアクセスポイントを設置

[illegible]

- アクセスポイント想定位置
- ATMスイッチ想定位置
- ルータ想定位置
- 無線ブリッジ想定位置

- ・接続は福岡タワーとの無線LANを使用する。
- ・プレスワーキングルームに作業スペース（長机1、イス席2）。